


Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

	SO ₂		HCL		HF		NO _x		C _{ges}		Hg		Staub		CO	
	mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		µg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)	
Grenzwert	50	min./max.	10	min./max.	1	min./max.	150	min./max.	10	min./max.	30	min./max.	5	min./max.	50	min./max.
Jan 17	0,9	0,1/2,7	0,3	0,0/0,9	0,24	0,12/0,36	55,00	32,8/95,4	0,70	0,4/1,9	0,20	0,2/0,3	0,10	0,0/0,4	23,20	11,1/37,2
Feb 17	1,4	0,3/3,1	0,0	0,0/0,1	0,30	0,20/0,38	52,30	40,2/71,7	0,70	0,3/2,5	0,20	0,2/0,2	0,10	0,0/1,4	29,50	15,6/37,6
Mrz 17	3,3	0,0/8,2	0,0	0,0/0,0	0,25	0,09/0,44	48,90	42,2/56,2	0,50	0,0/2,1	0,30	0,2/0,5	0,00	0,0/0,0	24,70	8,9/42,6
Apr 17	10,0	6,3/14,2	0,3	0,0/1,4	0,15	0,07/0,24	43,90	33,0/58	0,20	0,0/0,4	0,20	0,2/0,3	0,00	0,0/0,0	23,50	12,6/41,6
Mai 17	9,5	5,7/19,6	0,3	0,0/0,7	0,18	0,09/0,30	48,80	32,8/67,2	0,40	0,1/1,3	0,30	0,2/0,4	0,00	0,0/0,1	18,70	10,2/39,1
Jun 17	10,6	6,8/16,9	0,4	0,0/0,9	0,18	0,08/0,28	48,60	33,6/62,5	0,50	0,1/1,3	0,20	0,2/0,3	0,00	0,0/0,0	17,60	8,9/26,6
Jul 17	10,8	5,2/22,9	0,2	0,0/0,9	0,20	0,09/0,29	51,90	35,0/73,7	0,40	0,0/1,4	0,30	0,2/1,3	0,00	0,0/0,0	22,30	6,8/40,5
Aug 17	16,4	8,7/26,8	0,2	0,0/0,8	0,15	0,08/0,38	44,70	34/59,8	0,30	0,1/0,6	0,30	0,2/0,3	0,00	0,0/0,0	22,30	11,4/34,4
Sep 17	12,3	8,3/29,7	0,1	0,0/1,0	0,13	0,08/0,25	52,30	35,4/65,9	0,20	0,0/0,4	0,20	0,2/0,3	0,00	0,0/0,0	14,30	7,2/22,1
Okt 17	11,9	9,2/17,5	0,6	0,0/2,2	0,13	0,07/0,23	57,00	40,1/76,6	0,20	0,1/0,5	0,20	0,2/0,4	0,10	0,0/1,1	14,30	8,6/23,6
Nov 17	19,1	11,6/40,9	0,5	0,0/1,4	0,14	0,05/0,27	55,00	40,3/69,8	0,40	0,0/2,1	0,20	0,2/0,5	0,10	0,0/1,5	18,00	7,6/38,4
Dez 17	10,7	2,0/27,7	0,2	0,0/1,1	0,30	0,11/0,48	42,00	27,7/64,5	0,60	0,2/2,4	0,30	0,2/0,5	0,10	0,0/0,7	32,20	17,0/48,1

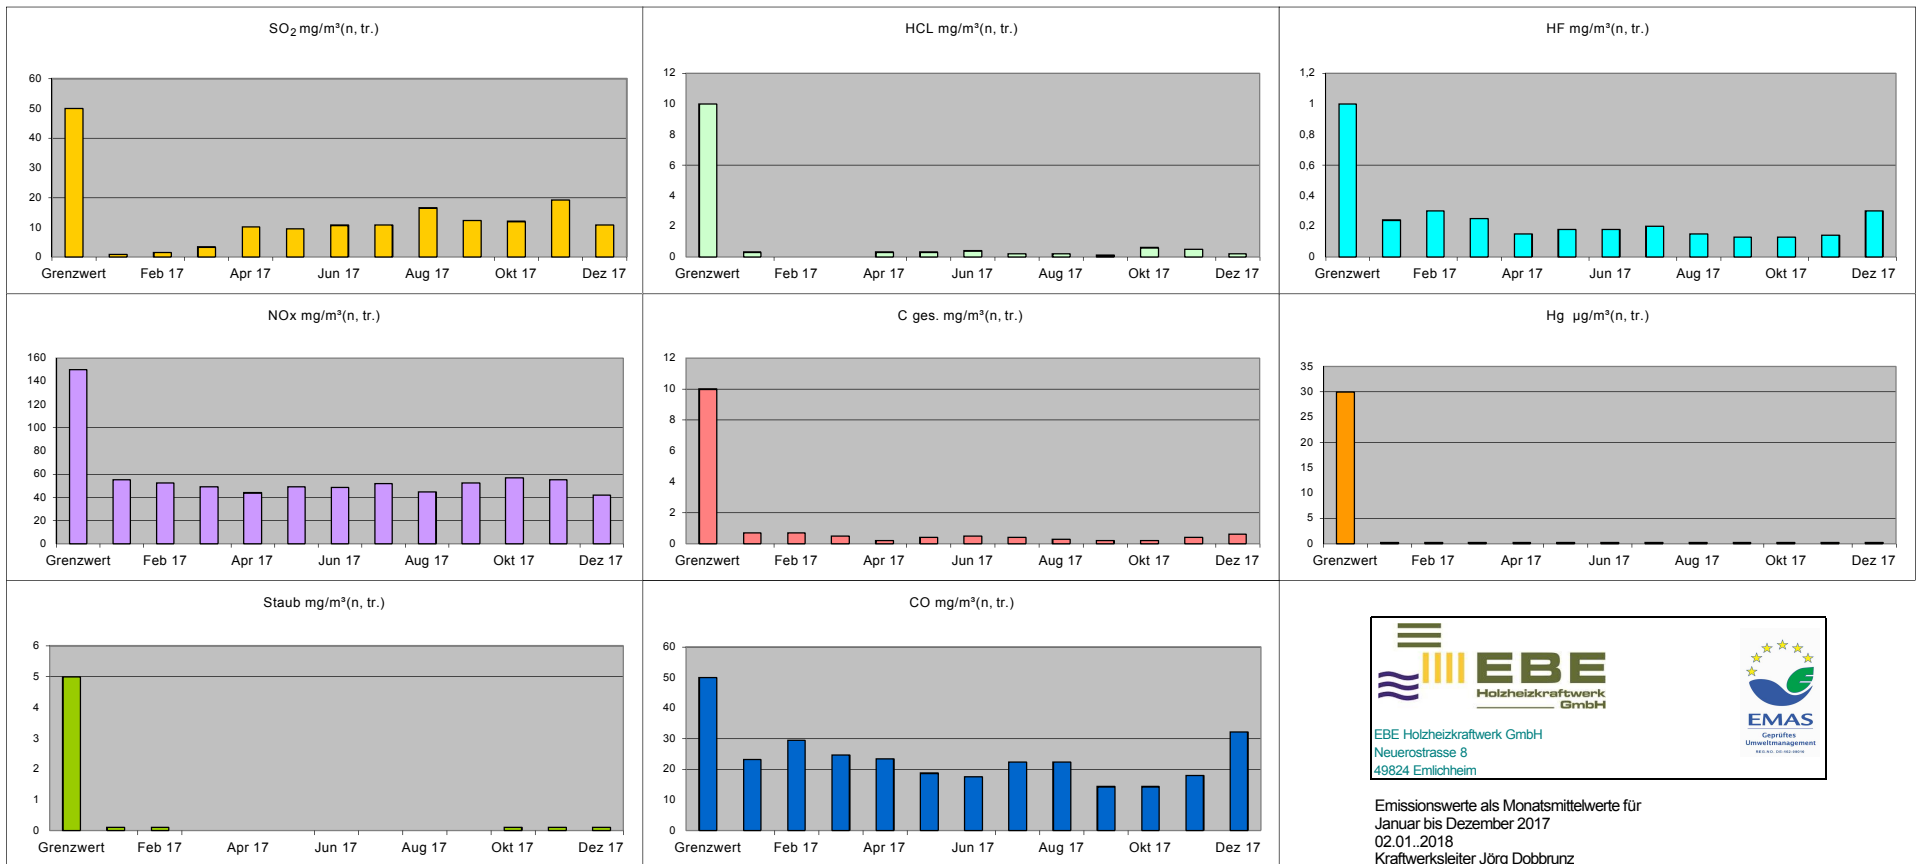

EBE Holzheizkraftwerk GmbH
Neurostrasse 8
49824 Emlichheim

EMAS Geprüftes Umweltmanagement
www.emas.de

Emissionswerte als Monatsmittelwerte für
Januar bis Dezember 2017
02.01..2018
Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz