


Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

|           | SO <sub>2</sub>                       |           | HCL                                   |           | HF                                    |           | NO <sub>x</sub>                       |           | C <sub>ges</sub>                      |           | Hg                                    |           | Staub                                 |           | CO                                    |           |
|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|           | mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub> |           | mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub> |           | mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub> |           | mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub> |           | mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub> |           | µg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub> |           | mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub> |           | mg/m <sup>3</sup> <sub>(n, tr.)</sub> |           |
| Grenzwert | 50                                    | min./max. | 10                                    | min./max. | 1                                     | min./max. | 150                                   | min./max. | 10                                    | min./max. | 30                                    | min./max. | 5                                     | min./max. | 50                                    | min./max. |
| Jan 19    | 17,0                                  | 3/55      | 0,0                                   | 0/4       | 0,30                                  | 0,1/0,7   | 35,00                                 | 16/60     | 0,00                                  | 0/2       | 0,00                                  | 0/1       | 0,00                                  | 0/1       | 27,00                                 | 15/42     |
| Feb 19    | 18,0                                  | 1/39      | 2,0                                   | 0/4       | 0,20                                  | 0,1/0,8   | 54,00                                 | 43/77     | 1,00                                  | 0/2       | 0,00                                  | 0/1       | 0,00                                  | 0/0       | 31,00                                 | 14/42     |
| Mrz 19    | 5,0                                   | 0/25      | 1,0                                   | 0/3       | 0,40                                  | 0,2/0,7   | 55,00                                 | 48/75     | 1,00                                  | 0/1       | 0,00                                  | 0/0       | 0,00                                  | 0/0,1     | 32,00                                 | 16/43     |
| Apr 19    | 2,0                                   | 0/9       | 0,0                                   | 0/2       | 0,50                                  | 0,2/0,8   | 60,00                                 | 46/85     | 1,00                                  | 0/3       | 0,00                                  | 0/1       | 0,00                                  | 0/0,1     | 31,00                                 | 16/44     |
| Mai 19    | 2,0                                   | 0/12      | 0,0                                   | 0/1       | 0,60                                  | 0,3/0,9   | 61,00                                 | 45/75     | 1,00                                  | 0/1       | 0,00                                  | 0/1       | 0,00                                  | 0/0       | 15,00                                 | 15/41     |
| Jun 19    | 8,0                                   | 0/36      | 0,0                                   | 0/1       | 0,10                                  | 0,0/0,3   | 55,00                                 | 28/66     | 2,00                                  | 1/3       | 0,00                                  | 0/1       | 0,00                                  | 0/0,3     | 28,00                                 | 14/40     |
| Jul 19    |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |
| Aug 19    |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |
| Sep 19    |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |
| Okt 19    |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |
| Nov 19    |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |
| Dez 19    |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |           |



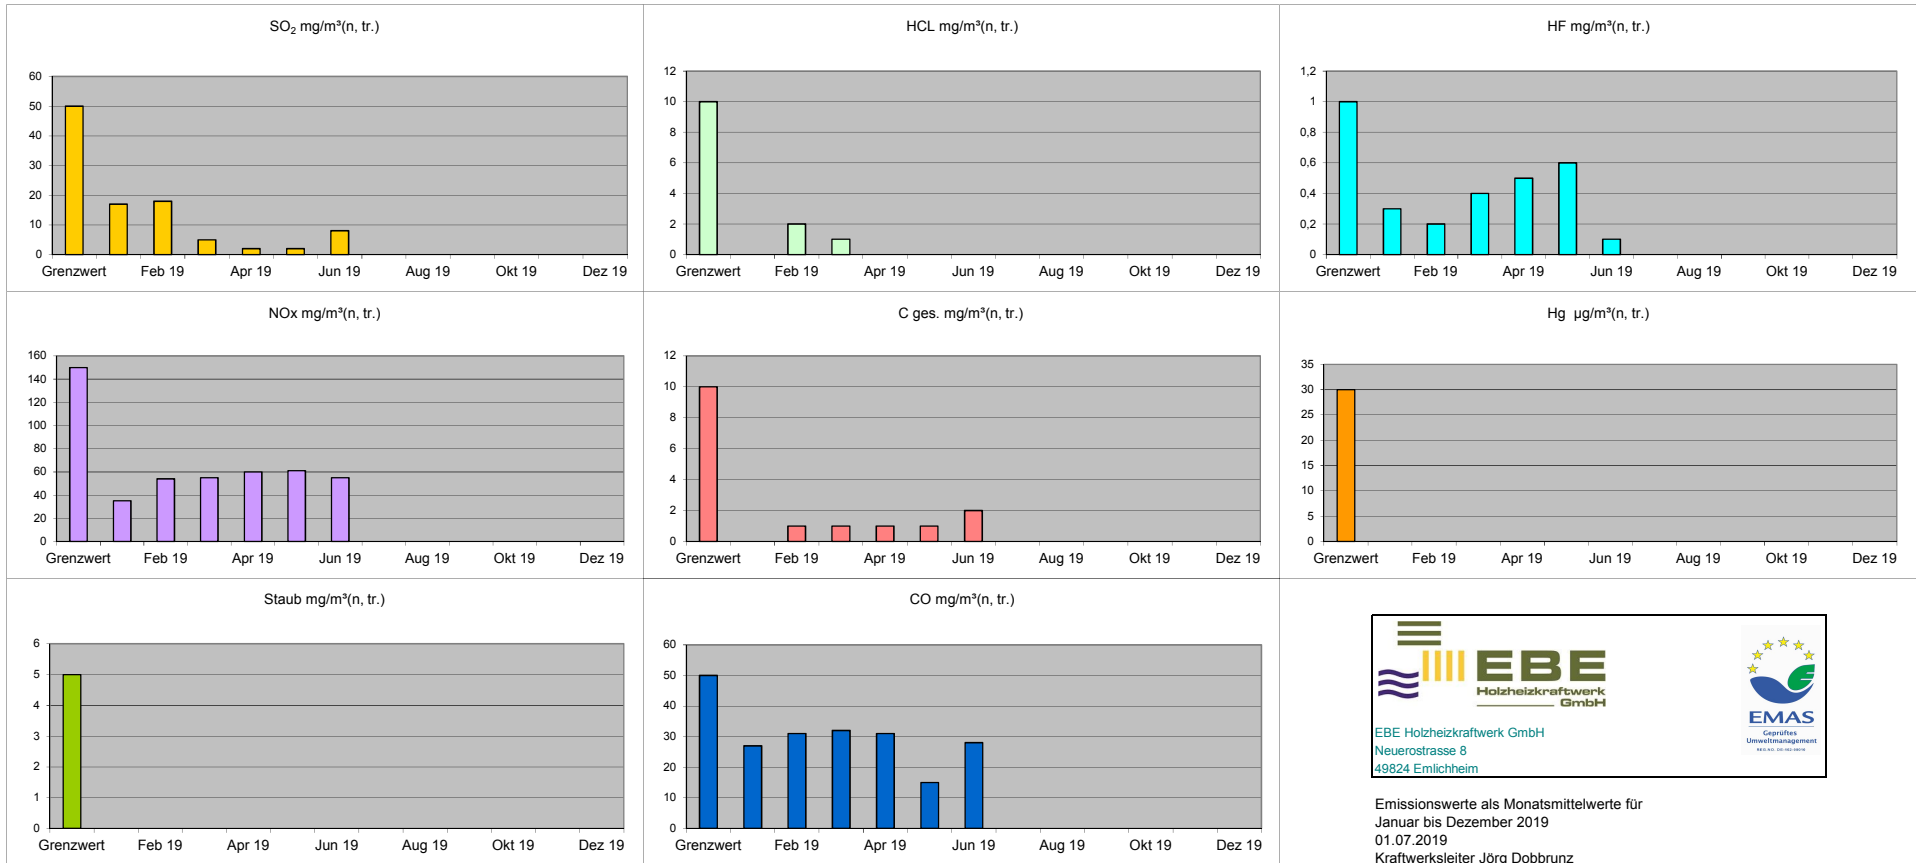


EBE Holzheizkraftwerk GmbH  
 Neuenrostrasse 8  
 49824 Emlichheim

Emissionswerte als Monatsmittelwerte für  
 Januar bis Dezember 2019  
 01.07.2019  
 Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz