Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

	SO_2		HCL		HF		NO_x		$C_{ges.}$		Hg		Staub		CO	
	$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$\mu g/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$	
Grenzwert	50	min./max.	10	min./max.	1	min./max.	150	min./max.	10	min./max.	30	min./max.	5	min./max.	50	min./max.
Jan 23	0,8	0/6	1,2	1/3	0,18	0,1/0,2	72,00	55/95	2,00	2/5	0,00	0/0	0,90	0,0/2,3	36,00	23/54
Feb 23	1,4	0/4	1,3	0/2	0,14	0,1/0,2	64,20	50/80	1,60	0/3	0,04	0,0/1,0	1,72	0,5/3,2	41,60	26/50
Mrz 23	1,0	0/4	1,0	0/2	0,10	0,1/0,2	63,00	54/75	0,00	0/0	0,00	0/0	0,40	0,0/3,4	37,00	27/48
Apr 23	1,0	0/5	1,0	0/4	0,10	0,1/0,2	61,00	50/74	0,00	0/1	0,00	0/0	0,10	0/0,2	32,00	16/47
Mai 23	2,0	0/7	2,0	0/3	0,10	0,1/0,2	61,00	50/77	0,00	0/0	0,00	0/0	0,20	0,0/0,7	23,00	12/39
Jun 23	3,0	0/12	2,0	0/5	0,10	0,1/0,2	66,00	56/81	0,60	0/2	0,00	0/0	0,50	0,1/0,9	26,00	11/29
Jul 23	3,0	0/7	3,0	1/3	0,10	0,1/0,2	82,00	57/203	1,20	1/2	0,00	0/0	0,30	0,2/0,9	17,00	11/33
Aug 23	3,0	0/13	3,0	1/7	0,20	0,1/0,2	71,00	58/92	0,00	0/10	0,00	0/0	0,80	0,4/0,8	39,00	23/54
Sep 23	1,0	0/4	3,0	2/5	0,10	0,1/0,2	58,00	46/68	4,00	0/6	0,00	0,0/0,0	1,00	0,6/1,5	32,00	22/47
Okt 23	3,0	0/10	3,0	1/5	0,20	0,1/0,2	56,00	47/66	2,00	0/4	0,00	0/0	1,30	0,9/1,7	28,00	17/41
Nov 23	2,0	0/6	3,0	2/7	0,20	0,2/0,2	51,00	45/60	0,00	0/0	0,00	0/0	0,80	0,3/1,5	39,00	26/51
Dez 23	3,0	0/7	3,0	1/6	0,00	0,2/0,3	58,00	43/85	0,00	0/0	0,00	0/0	0,60	0/1,3	34,00	16742,00

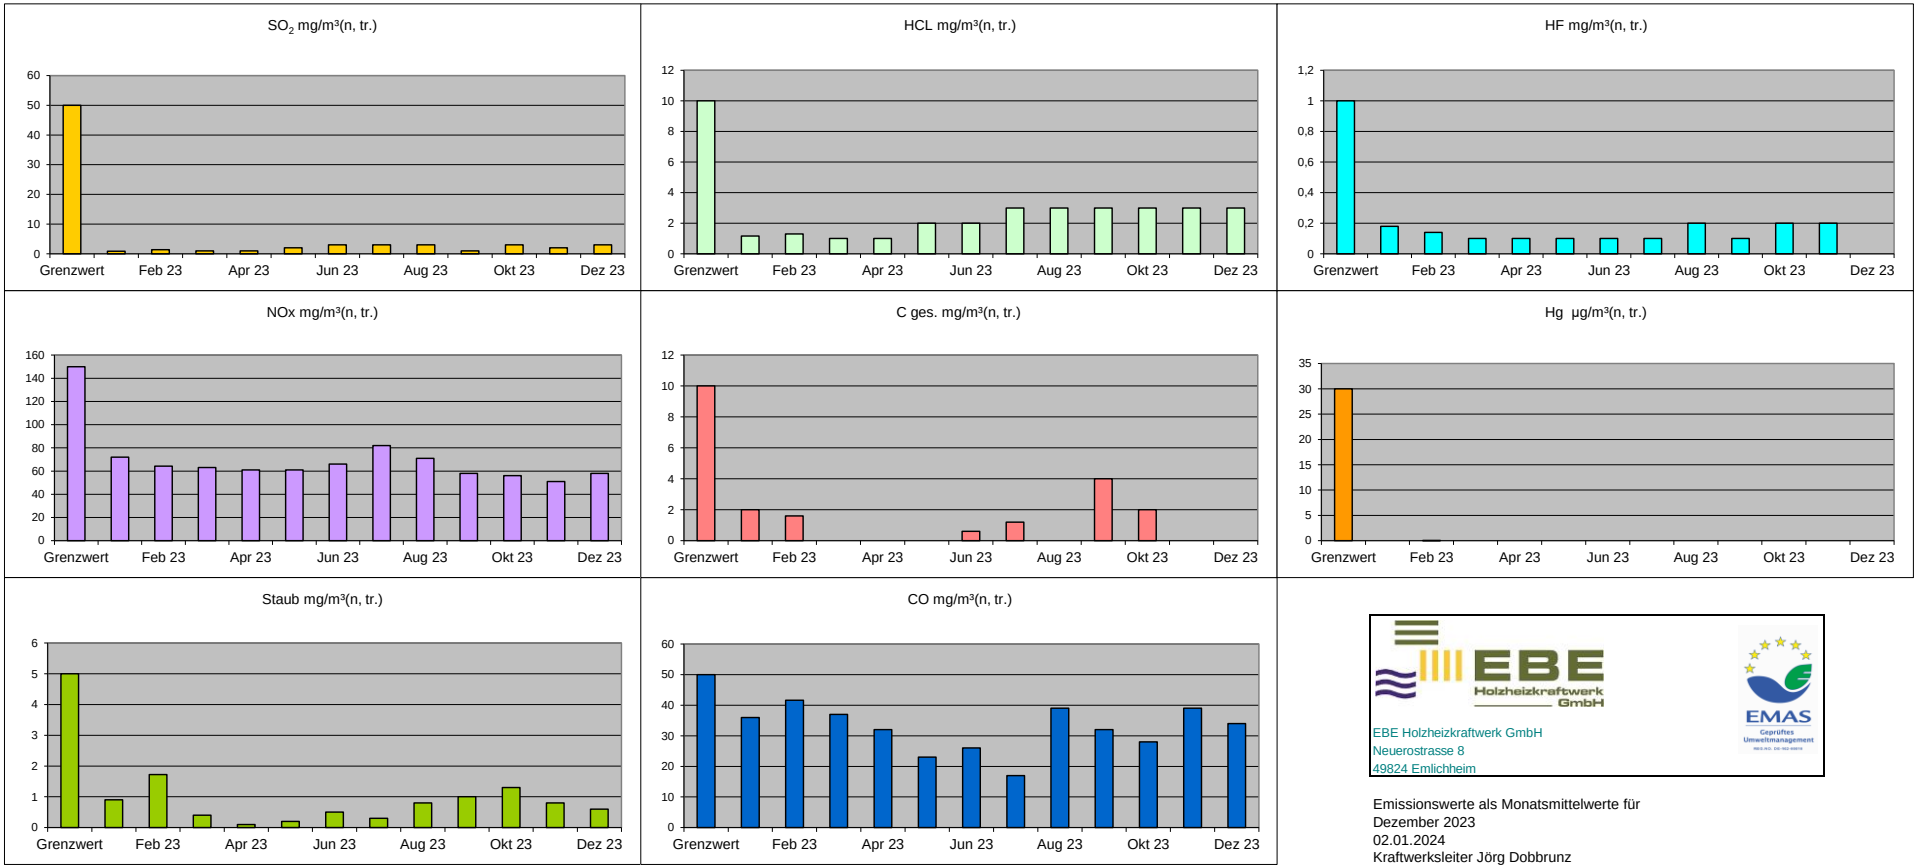

EBE Holzheizkraftwerk GmbH
Neuerostrasse 8
49824 Emlichheim

Emissionswerte als Monatsmittelwerte für
Dezember 2023
02.01.2024
Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz