


Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

	SO <sub>2</sub>		HCL		HF		NO <sub>x</sub>		C <sub>ges</sub> *		Hg		Staub		CO	
	mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		µg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)	
Grenzwert	50	min./max.	10	min./max.	1	min./max.	150	min./max.	10	min./max.	30	min./max.	5	min./max.	50	min./max.
Jan 24	2,0	0/7	4,0	1/6	0,20	0,2/0,3	65,00	54/85	0,00	0/0	0,00	0/0	0,20	0,1/0,03	26,00	14/54
Feb 24	3,0	0/29	3,0	1/7	0,30	0,2/0,3	76,00	53/108	0,00	0/1	0,00	0/0	0,02	0/0,2	49,00	24/76
Mrz 24	3,0	0/29	4,0	1/7	0,30	0,2/0,3	76,00	53/108	0,00	0/1	0,00	0/0	0,02	0/0,2	47,90	24/76
Apr 24	1,0	0/5	2,0	1/4	0,20	0,2/0,3	71,00	59/90	0,00	0/0	0,00	0/0	0,00	0/0	31,00	21/40
Mai 24	2,0	0/7	3,0	2/5	0,20	0,1/0,2	67,00	49/83	0,00	0/0	0,00	0/0	0,00	0/0	26,00	12/39
Jun 24	2,0	0/8	3,0	2/6	0,10	0,1/0,2	71,00	60/86	0,00	0/0	0,00	0/0	0,00	0/0	28,00	8/85
Jul 24	4,0	0/9	4,0	2/5	0,10	0,1/0,2	69,00	47/89	0,00	0/0	0,00	0/0	0,00	0/0	25,00	11/45
Aug 24	5,0	0/20	3,0	2/4	0,10	0,1/0,2	86,00	67/132	0,00	0/0	0,00	0/0	0,00	0/0	29,00	16/41
Sep 24	4,0	0/13	3,0	2/6	0,10	0,1/0,1	80,00	65/91	0,00	0/0	0,00	0/0	0,00	0/0	26,00	16/39
Okt 24	3,0	0/28	3,0	2/12	0,10	0,1/0,2	84,00	67/97	0,00	0/0	0,00	0/0	0,00	0,0/0,0	33,00	16/42
Nov 24	13,0	0/34	4,0	2/7	0,20	0,1/0,4	105,00	76/166	0,00	0/0	0,00	0/0	0,00	0/0	35,00	22/52
Dez 24	5,0	0/23	5,0	3/6	0,20	0,1/0,2	76,00	59/92	0,00	0/0	0,00	0/0	0,00	0/0	22,00	7/44

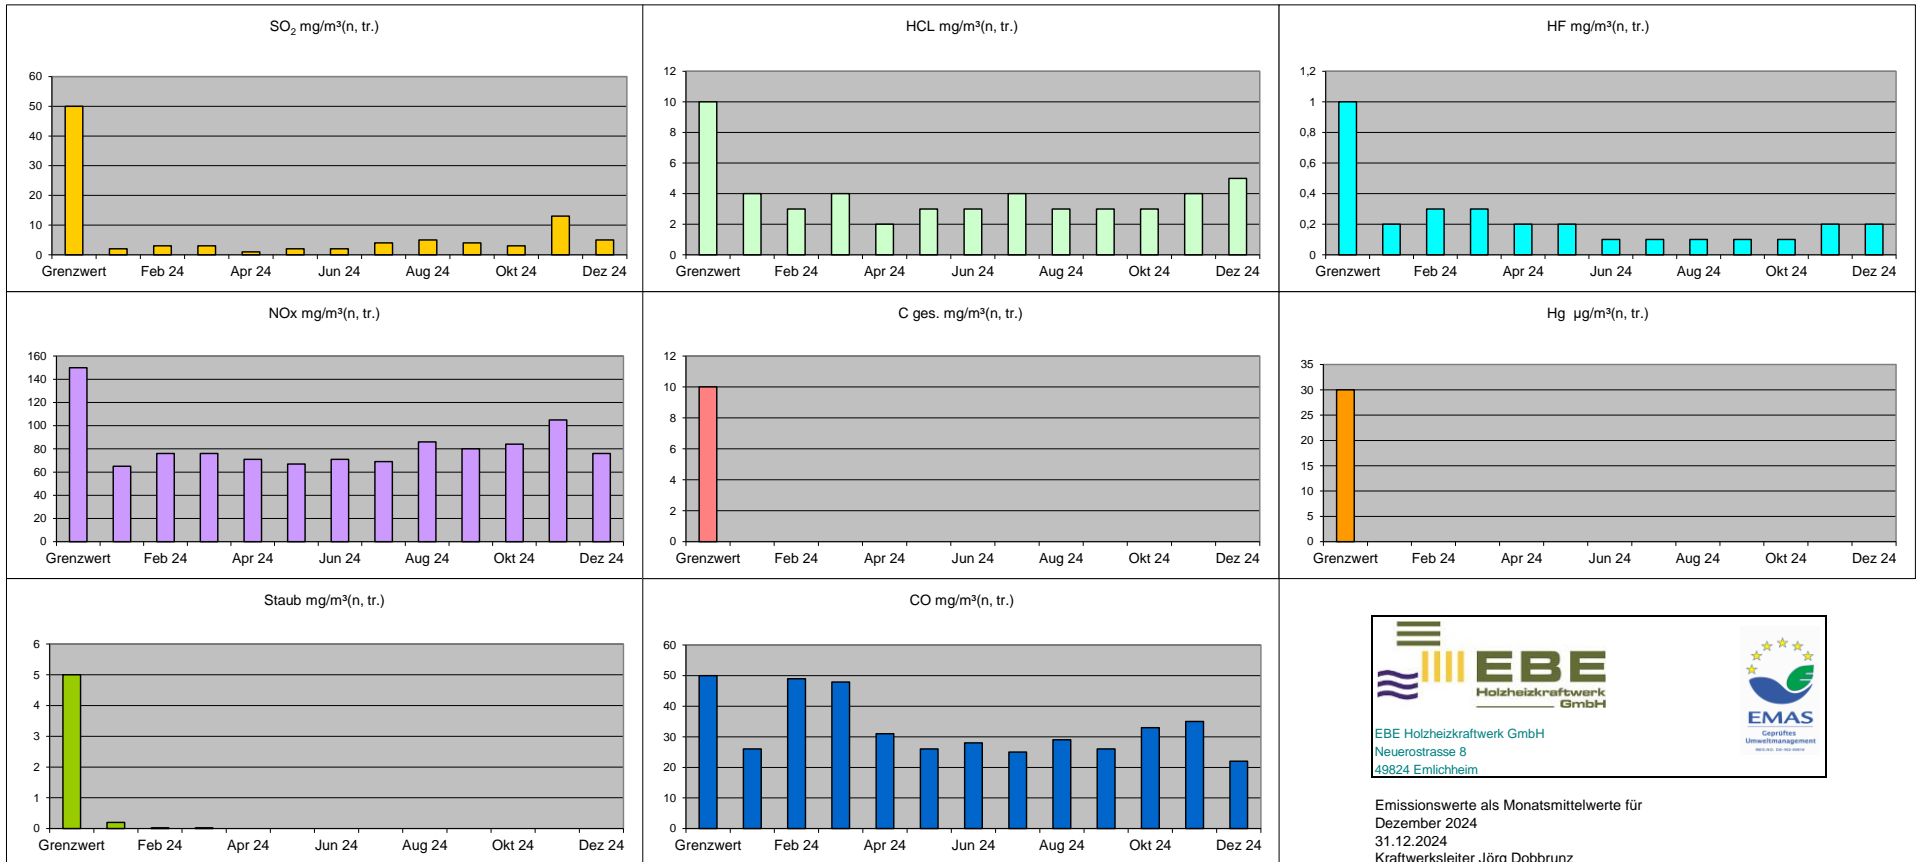

Emissionswerte als Monatsmittelwerte für  
 Dezember 2024  
 31.12.2024  
 Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz