


Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

	SO <sub>2</sub>		HCL		HF		NO <sub>x</sub>		C <sub>ges</sub> *		Hg		Staub		CO	
	mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		µg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)	
Grenzwert	50	min./max.	10	min./max.	1	min./max.	150	min./max.	10	min./max.	30	min./max.	5	min./max.	50	min./max.
Jan 18	13,2	1,0/35,3	0,3	0,0/0,8	0,38	0,25/0,52	41,10	26,7/58,7	0,40	0,0/0,9	0,20	0,2/0,3	0,10	0,0/0,2	33,10	9,4/47,6
Feb 18	14,0	3/45	0,0	0/2	0,50	0,3/0,7	53,00	42/77	1,00	0,0/3,0	0,00	0,0/1,0	2,70	0,0/4,8	28,00	11,0/41,0
Mrz 18	11,0	4/20	1,0	0/1	0,50	0,3/0,6	65,00	39/88	0,00	0,0/1,0	0,00	0,0/0,0	0,10	0,0/0,5	16,00	9,0/27,0
Apr 18	6,0	0/21	0,0	0/1	0,40	0,2/0,6	72,00	62/90	0,00	0,0/1,0	0,00	0,0/0,0	0,30	0,0/1,0	14,00	13,2/14
Mai 18	8,0	0/25	0,0	0/1	0,20	0,0/0,4	80,00	58/99	1,00	0/2	0,00	0/1	0,50	0/1,1	23,00	10/113
Jun 18	10,0	3/20	0,0	0/1	0,30	0,1/0,4	76,00	56/89	0,00	0/1	0,00	0/0	0,20	0,0/0,9	18,00	11/41
Jul 18	10,0	2/23	0,0	0/1	0,30	0,1/0,5	74,00	47/103	0,00	0/1	0,00	0/0	0,40	0/1	19,00	5/37
Aug 18	13,0	1/35	0,0	0/1	0,40	0,2/0,5	41,00	27/59	0,00	0/1	0,00	0/0	0,10	0,0/0,2	33,00	9/48
Sep 18	6,0	0/18	0,0	0/1	0,10	0/0,3	50,00	40/65	0,00	0/1	0,00	0/1	0,50	0,0/1	32,00	11/55
Okt 18	12,0	1/35	0,0	0/1	0,20	0,1/0,4	60,00	48/101	1,00	0/5	0,00	0/1	0,60	0/1,6	29,00	13/41
Nov 18	12,0	1/32	0,0	0/1	0,20	0,1/0,4	52,00	43/61	0,00	0/2	0,00	0/1	0,00	0/0,1	30,00	18/47
Dez 18	14,0	3/37	1,0	0/3	0,30	0,1/0,4	51,00	35/67	0,00	0/1	0,00	0/0	0,00	0/0	27,00	13/41

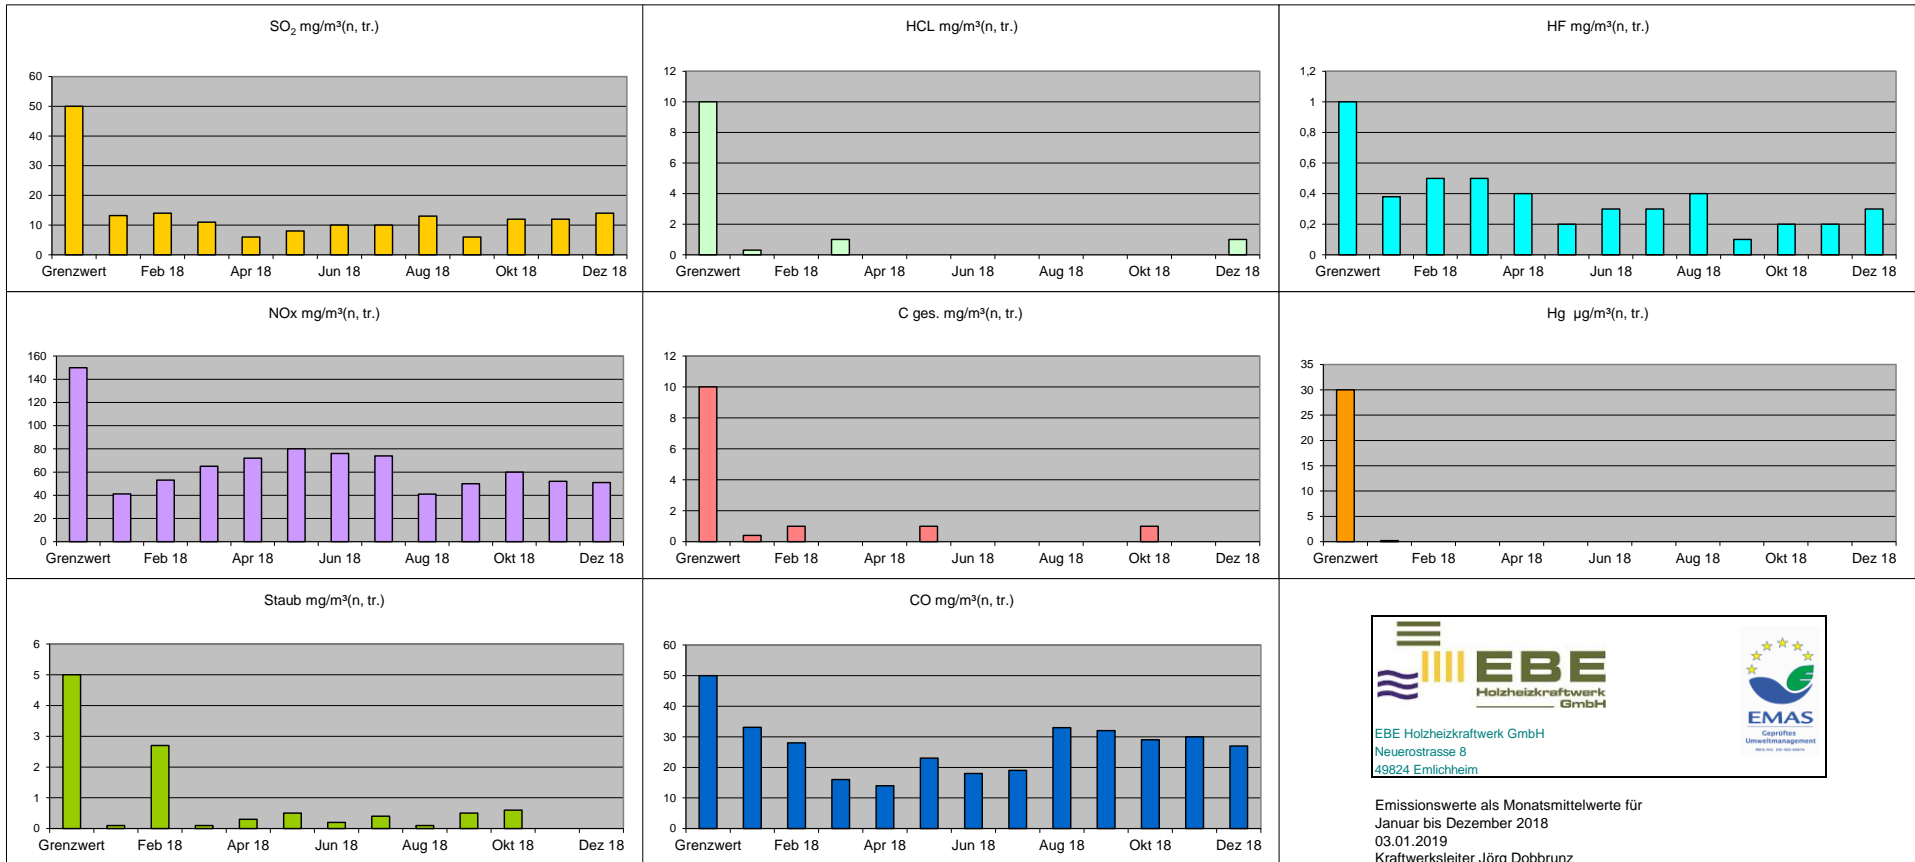

Emissionswerte als Monatsmittelwerte für  
Januar bis Dezember 2018  
03.01.2019  
Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz