
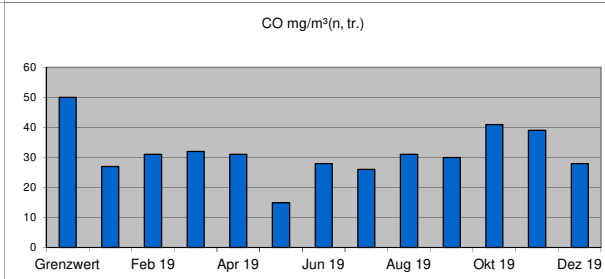
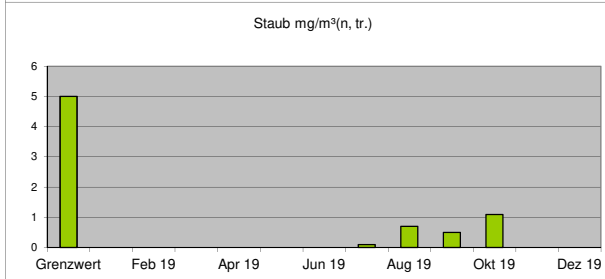
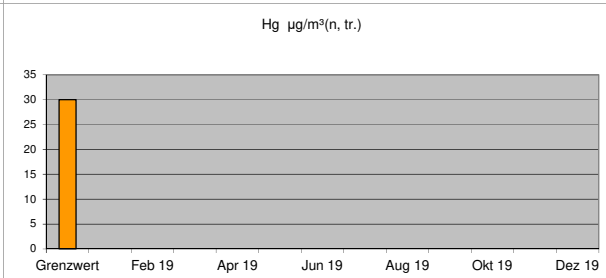
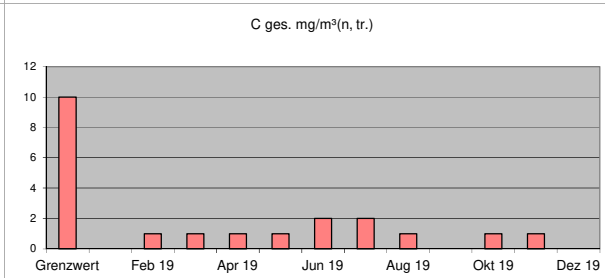
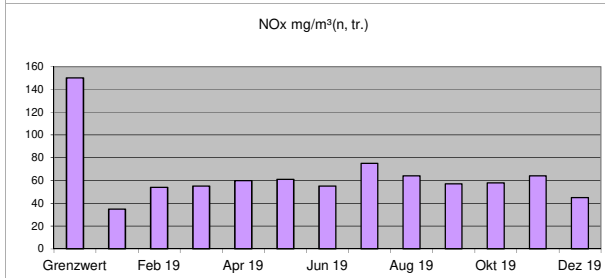
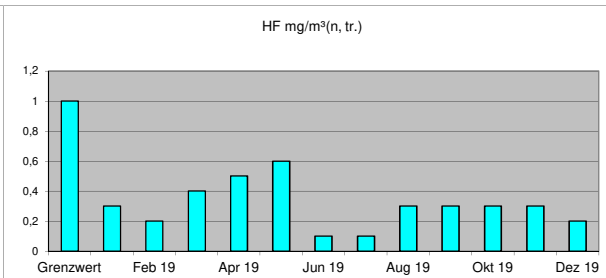
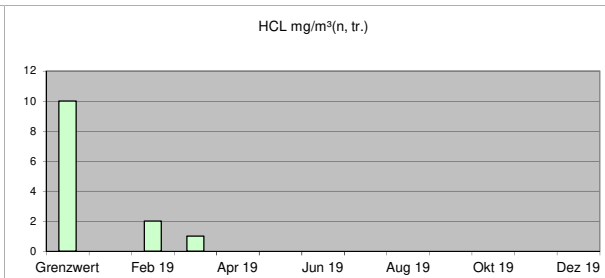


Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

	SO ₂		HCL		HF		NO _x		C _{ges.}		Hg		Staub		CO	
	mg/m ³ (n, tr.)		mg/m ³ (n, tr.)		mg/m ³ (n, tr.)		mg/m ³ (n, tr.)		mg/m ³ (n, tr.)		µg/m ³ (n, tr.)		mg/m ³ (n, tr.)		mg/m ³ (n, tr.)	
Grenzwert	50	min./max.	10	min./max.	1	min./max.	150	min./max.	10	min./max.	30	min./max.	5	min./max.	50	min./max.
Jan 19	17,0	3/55	0,0	0/4	0,30	0,1/0,7	35,00	16/60	0,00	0/2	0,00	0/1	0,00	0/1	27,00	15/42
Feb 19	18,0	1/39	2,0	0/4	0,20	0,1/0,8	54,00	43/77	1,00	0/2	0,00	0/1	0,00	0/0	31,00	14/42
März 19	5,0	0/25	1,0	0/3	0,40	0,2/0,7	55,00	48/75	1,00	0/1	0,00	0/0	0,00	0/0,1	32,00	16/43
Apr 19	2,0	0/9	0,0	0/2	0,50	0,2/0,8	60,00	46/85	1,00	0/3	0,00	0/1	0,00	0/0,1	31,00	16/44
Mai 19	2,0	0/12	0,0	0/1	0,60	0,3/0,9	61,00	45/75	1,00	0/1	0,00	0/1	0,00	0/0	15,00	15/41
Jun 19	8,0	0/36	0,0	0/1	0,10	0,0/0,3	55,00	28/66	2,00	1/3	0,00	0/1	0,00	0/0,3	28,00	14/40
Jul 19	4,0	0/16	0,0	0/1	0,10	0,0/0,2	75,00	31/92	2,00	1/2	0,00	0/1	0,10	0,0/0,9	26,00	19/33
Aug 19	0,0	0/2	0,0	0/1	0,30	0,2/0,4	64,00	50/83	1,00	0/2	0,00	0/4	0,70	0,1/2,3	31,00	18/41
Sep 19	0,0	0/0	0,0	0/0	0,30	0,3/0,3	57,00	43/86	0,00	0/2	0,00	0/0	0,50	0,0/1,1	30,00	8/44
Okt 19	0,0	0/0	0,0	0/0	0,30	0,3/0,4	58,00	46/58	1,00	0/4	0,00	0/0	1,10	0/10	41,00	33/74
Nov 19	0,0	0/0	0,0	0/0	0,30	0,3/0,3	64,00	53/76	1,00	0/1	0,00	0/0	0,00	0/0	39,00	30/47
Dez 19	0,0	0/1	0,0	0/0	0,20	0,2/0,3	45,00	33/68	0,00	0/1	0,00	0/0	0,00	0/0,2	28,00	16/38

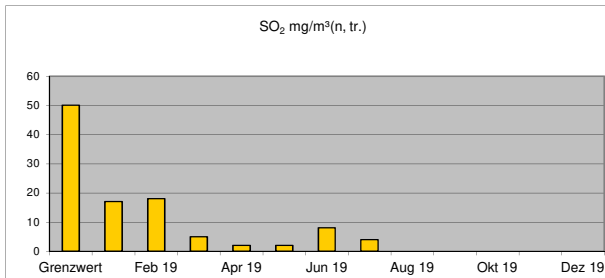

Emissionswerte als Monatsmittelwerte für
 Januar bis Dezember 2019
 31.01.2020
 Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz