
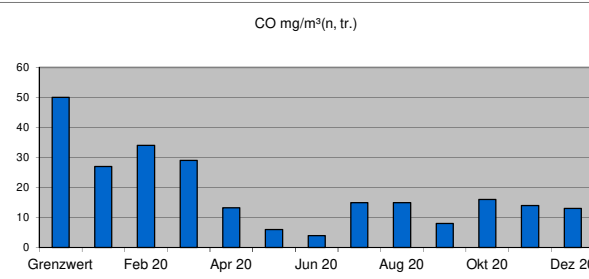
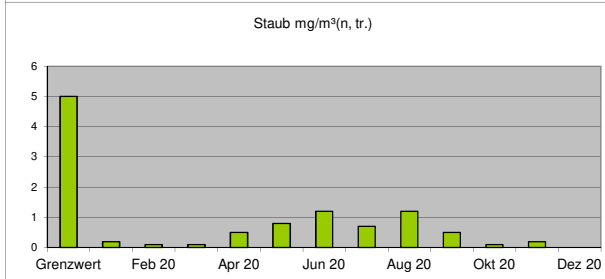
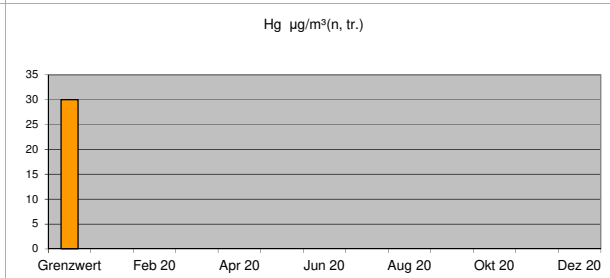
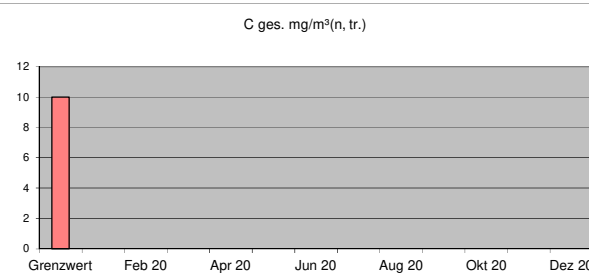
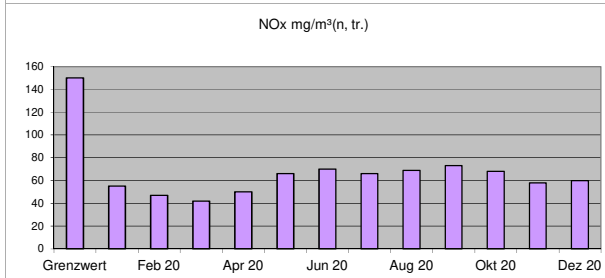
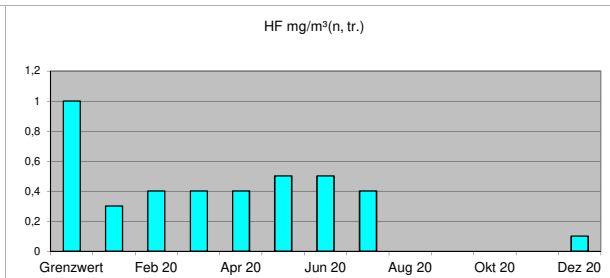
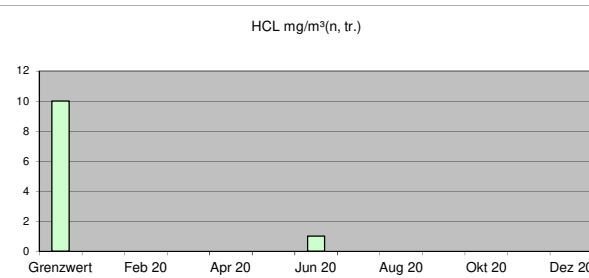


Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

	SO <sub>2</sub>		HCL		HF		NO <sub>x</sub>		C <sub>ges.</sub>		Hg		Staub		CO	
	mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		µg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)		mg/m <sup>3</sup> (n, tr.)	
Grenzwert	50	min./max.	10	min./max.	1	min./max.	150	min./max.	10	min./max.	30	min./max.	5	min./max.	50	min./max.
Jan 20	0,0	0/4	0,0	0/1	0,30	0,2/0,3	55,00	44/70	0,00	0/0	0,00	0/0	0,20	0,0/10	27,00	12/44
Feb 20	0,0	0/0	0,0	0/2	0,40	0,3/0,5	47,00	36/78	0,00	0/0	0,00	0/0	0,10	0,0/0,2	34,00	26/40
März 20	0,0	0/0	0,0	0/1	0,40	0,4/0,5	42,00	32/54	0,00	0/0	0,00	0/0	0,10	0,0/0,6	29,00	12/13
Apr 20	0,0	0/1	0,0	0/1	0,40	0,4/0,5	50,00	27/73	0,00	0/0	0,00	0/0	0,50	0,1/1,2	13,23	13/13
Mai 20	0,0	0/1	0,0	0/0	0,50	0,4/0,5	66,00	45/79	0,00	0/0	0,00	0/0	0,80	0,1/2,5	6,00	1/15
Jun 20	0,0	0/2	1,0	0/3	0,50	0,3/0,7	70,00	47/92	0,00	0/0	0,00	0/1	1,20	0,0/2,6	4,00	0/15
Jul 20	5,0	0/24	0,0	0/1	0,40	0,0/0,6	66,00	55/90	0,00	0/0	0,00	0/0	0,70	0,0/2	15,00	1/35
Aug 20	10,0	0/24	0,0	0/1	0,00	0/0	69,00	54/81	0,00	0/0	0,00	0/0	1,20	0,3/2,7	15,00	9/24
Sep 20	3,0	1/11	0,0	0/1	0,00	0/0	73,00	61/89	0,00	0/0	0,00	0/0	0,50	0,1/2,4	8,00	4/16
Okt 20	2,0	0/6	0,0	0/1	0,00	0/0	68,00	0/116	0,00	0/0	0,00	0/0	0,10	0,0/0,6	16,00	0/63
Nov 20	2,0	0/13	0,0	0/1	0,00	0/0	58,00	49/72	0,00	0/0	0,00	0/0	0,20	0,0/1,3	14,00	7/29
Dez 20	1,0	0/6	0,0	0/1	0,10	0/0,2	60,00	46/94	0,00	0/0	0,00	0/1	0,00	0/0,6	13,00	6/29

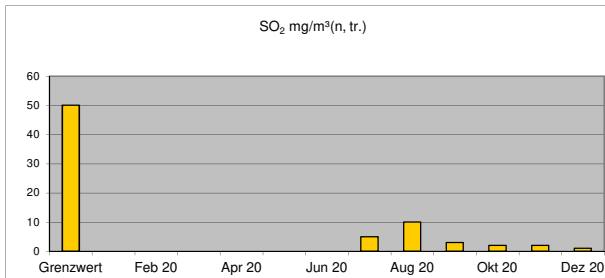

Emissionswerte als Monatsmittelwerte für  
 Januar bis Dezember 2020  
 11.01.2012  
 Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz