


Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

	SO ₂		HCL		HF		NO _x		C _{ges}		Hg		Staub		CO	
	mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		µg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)	
Grenzwert	50	min./max.	10	min./max.	1	min./max.	150	min./max.	10	min./max.	30	min./max.	5	min./max.	50	min./max.
Jan 21	0,0	0/2	0,0	0/2	0,20	0,2/0,3	70,00	45/96	0,00	0/1	0,00	0,0/2,0	0,00	0,0/0,2	16,00	5/36
Feb 21	4,0	0/17	0,0	0/1	0,30	0,2/0,3	60,00	39 /116	0,00	0/2	0,00	0/0	0,30	0/1,3	30,00	9/52
Mrz 21	3,0	0/11	0,0	0/1	0,30	0,2/0,3	57,00	44/68	0,00	0/0	0,00	0/0	0,40	0,0/2,1	31,00	23/39
Apr 21	5,0	0/20	0,0	0/1	0,20	0,2/0,3	58,00	0,50	0,00	0/0	0,00	0/0	0,20	0/0,9	19,00	8/44
Mai 21	3,0	0/10	0,0	0/1	0,20	0,2/0,3	54,00	32/80	0,00	0/0	0,00	0/0	0,40	0,1/1,6	18,00	8/44
Jun 21	3,0	0/15	0,0	0/1	0,20	0,1/0,3	47,00	31/73	0,00	0/1	0,00	0/0	1,50	0,1/4,5	30,00	16/40
Jul 21	0,0	0/6	0,0	0/0	0,10	0,1/0,2	61,00	49/95	0,00	0/0	0,00	0/1	0,60	0/2,6	26,00	17/39
Aug 21	0,8	0/11	0,0	0/1	0,10	0,1/0,2	62,00	54/100	0,00	0/0	0,00	0/0	1,20	0,2/5,3	22,00	14/32
Sep 21	0,0	0/1	0,0	0/1	0,10	0,1/0,1	59,00	48/70	0,00	0/0	0,00	0/0	0,30	0,0/1,3	19,00	11/31
Okt 21	0,0	0/1	0,0	0/1	0,10	0,1/0,2	59,00	44/80	0,00	0/0	0,00	0/0	0,00	0/0,1	27,00	12/44
Nov 21	1,0	0/8	0,0	0/1	0,10	0,1/0,1	59,00	42/73	0,00	0/1	0,00	0/0	0,00	0,0/0,1	26,00	15/53
Dez 21	1,0	0/5	0,0	0/1	0,10	0,1/0,1	53,00	41/70	0,00	0/1	0,00	0/0	0,00	0,0/0,1	31,00	15/53

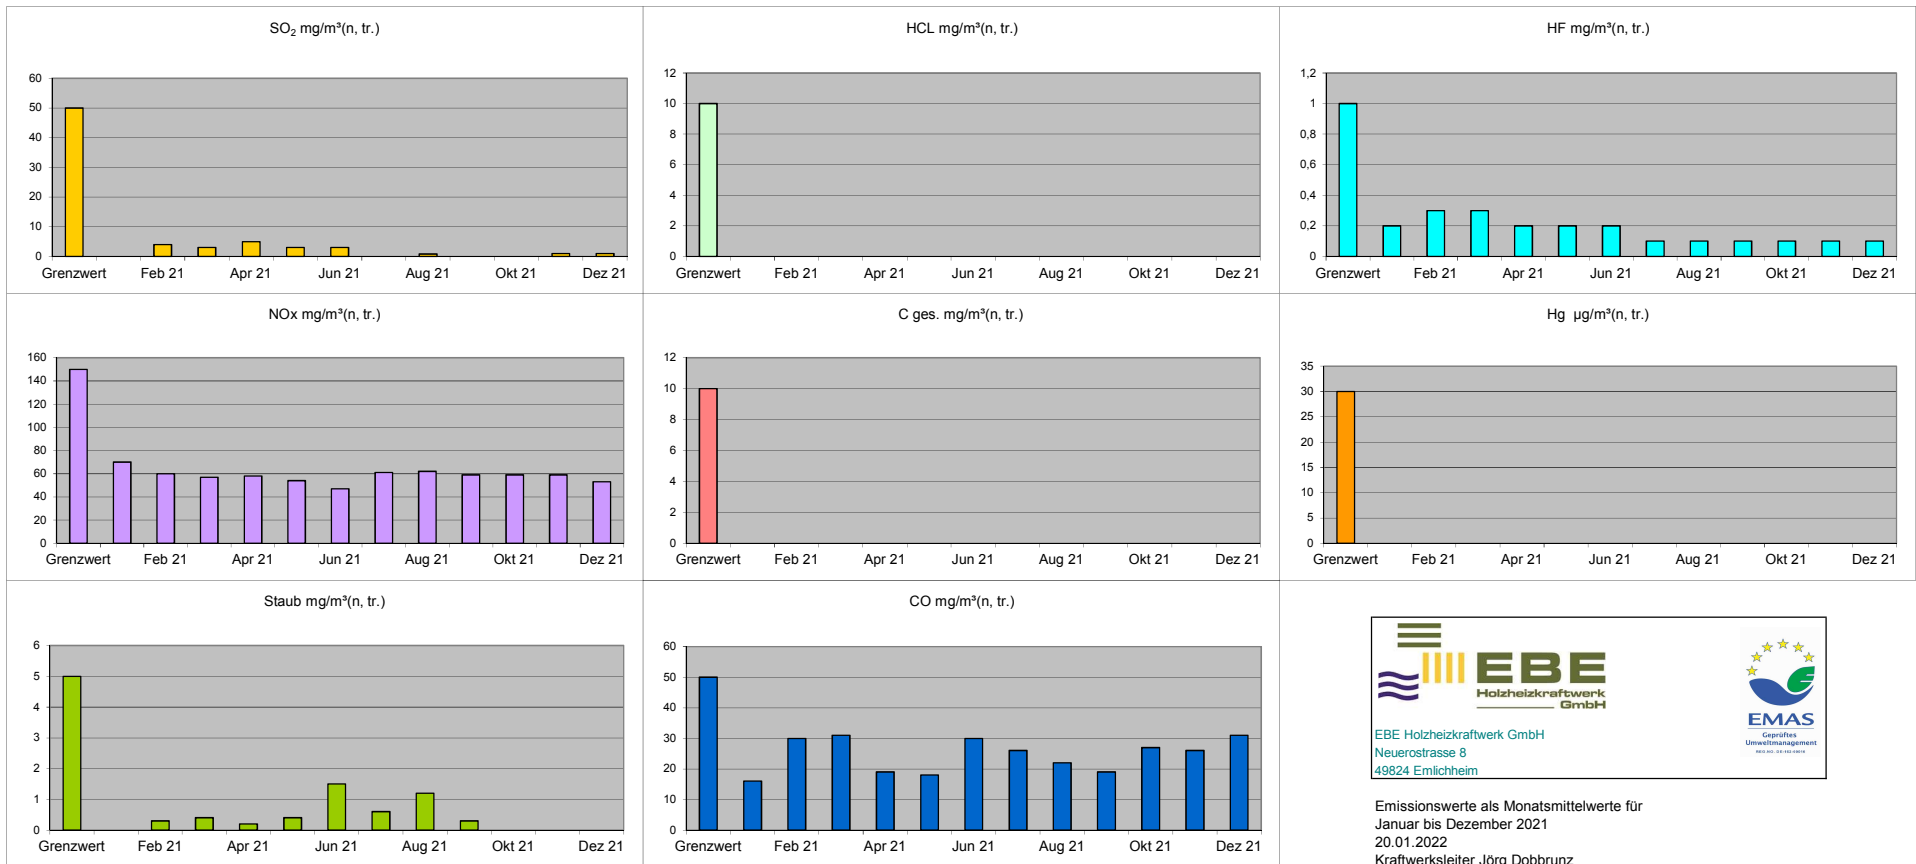

Emissionswerte als Monatsmittelwerte für
Januar bis Dezember 2021
20.01.2022
Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz