


Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

	SO ₂		HCL		HF		NO _x		C _{ges} *		Hg		Staub		CO	
	mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		µg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)		mg/m ³ _(n, tr.)	
Grenzwert	50	min./max.	10	min./max.	1	min./max.	150	min./max.	10	min./max.	30	min./max.	5	min./max.	50	min./max.
Jan 22	0,0	2/21	0,0	0/1	0,10	0,0/0,1	48,00	0/72	0,00	0/10	0,00	0/4	0,30	0,3/3,6	38,00	38/49
Feb 22	0,0	0/1	0,0	0/2	0,10	0,1/0,1	62,00	50/86	0,00	0/0	0,00	0/0	0,30	1,3/3,0	40,00	26/48
Mrz 22	2,0	0/9	0,0	0/1	0,10	0,1/0,1	50,00	41/75	0,00	0/0	0,00	0/0	1,50	0,4/2,9	29,00	17/44
Apr 22	1,0	0/4	0,0	0/1	0,10	0,1/0,1	56,00	46/75	0,00	0/1	0,00	0/0	1,30	0,4/2,8	29,00	17/42
Mai 22	1,0	0/12	0,0	0/1	0,10	0,1/0,1	57,00	50/71	0,00	0/0	0,00	0/0	2,00	1,1/3,7	28,00	15/42
Jun 22	1,0	0/5	0,0	0/1	0,00	0,1/0,1	54,00	46/61	0,00	0/0	0,00	0/0	2,40	1,3/4,1	29,00	19/44
Jul 22	3,3	0/17	0,2	0/1	0,12	0,1/0,2	71,10	52/84	0,20	0/2	0,25	0/4	2,90	0/6,0	33,10	26/45
Aug 22	3,0	0/16	0,0	0/0	0,10	0,1/0,3	77,00	60/118	1,00	0/2	0,00	0/0	2,90	1,1/6,0	28,00	16/42
Sep 22	1,0	0/4	0,0	0/1	0,10	0,1/0,2	66,00	52/88	2,00	1/2	0,00	0/0	1,30	0,4/2,8	32,00	18/46
Okt 22	0,0	0/3	0,0	0/1	0,10	0,1/0,2	65,00	48/85	2,00	1/2	0,00	0/0	0,60	0,1/1,3	33,00	18/49
Nov 22	2,0	0/9	0,0	0/1	0,10	0,01/0,1	50,00	41/75	0,00	0/0	0,00	0/0	1,50	0,4/2,9	29,00	17/44
Dez 22	1,0	0/3	0,0	0/1	0,10	0,1/0,1	61,00	48/77	1,00	0/2	0,00	0,0/0,0	1,40	0,0/2,9	31,00	26/40

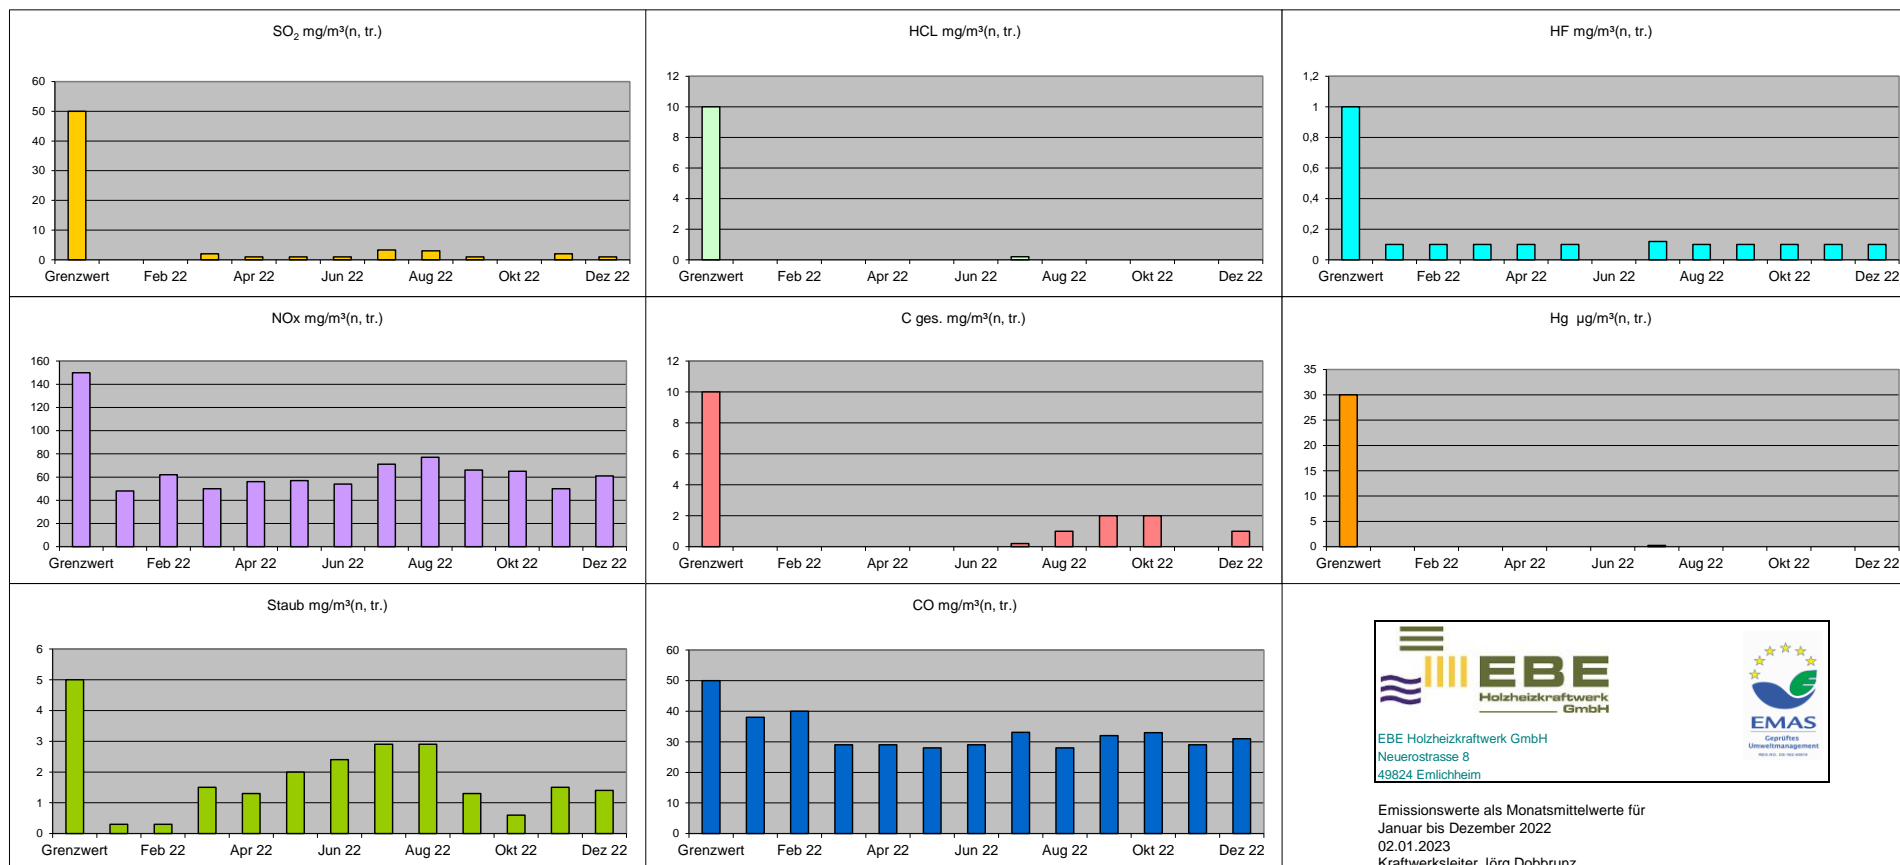

Emissionswerte als Monatsmittelwerte für
Januar bis Dezember 2022
02.01.2023
Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz