Jahresprotokoll Normierte Werte als Monatsmittelwerte

	SO_2		HCL		HF		NO_x		$C_{ges.}$		Hg		Staub		CO	
	$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$\mu g/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$		$mg/m^3_{(n, tr.)}$	
Grenzwert	50	min./max.	10	min./max.	1	min./max.	150	min./max.	10	min./max.	30	min./max.	5	min./max.	50	min./max.
Jan 23	0,8	0/6	1,2	1/3	0,18	0,1/0,2	72,00	55/95	2,00	2/5	0,00	0/0	0,90	0,0/2,3	36,00	23/54
Feb 23	1,4	0/4	1,3	0/2	0,14	0,1/0,2	64,20	50/80	1,60	0/3	0,04	0,0/1,0	1,72	0,5/3,2	41,60	26/50
Mrz 23	1,0	0/4	1,0	0/2	0,10	0,1/0,2	63,00	54/75	0,00	0/0	0,00	0/0	0,40	0,0/3,4	37,00	27/48
Apr 23	1,0	0/5	1,0	0/4	0,10	0,1/0,2	61,00	50/74	0,00	0/1	0,00	0/0	0,10	0/0,2	32,00	16/47
Mai 23	2,0	0/7	2,0	0/3	0,10	0,1/0,2	61,00	50/77	0,00	0/0	0,00	0/0	0,20	0,0/0,7	23,00	12/39
Jun 23	3,0	0/12	2,0	0,50	0,10	0,1/0,2	66,00	56/81	0,60	0/2	0,00	0/0	0,50	0,1/0,9	26,00	11/29
Jul 23																
Aug 23																
Sep 23																
Okt 23																
Nov 23																
Dez 23																

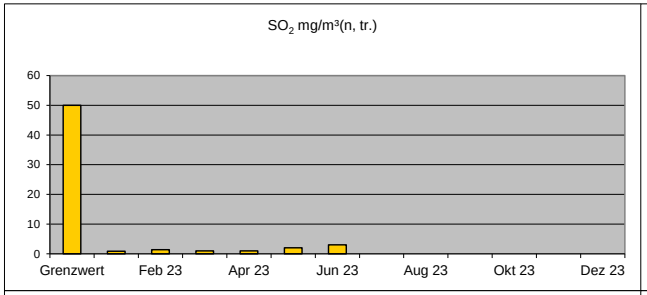

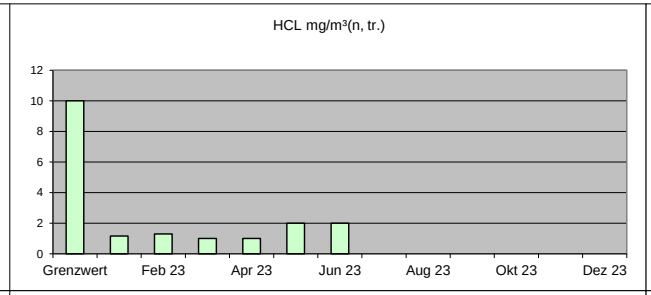

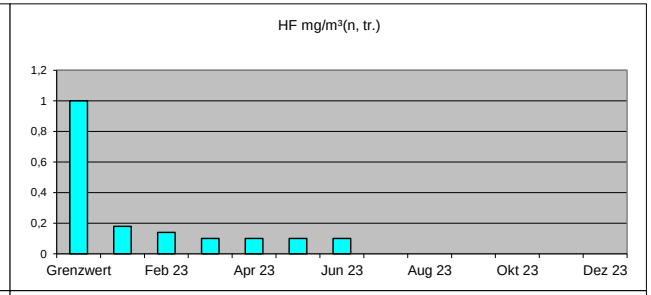

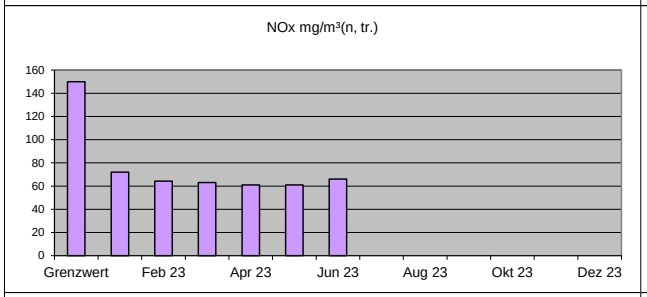

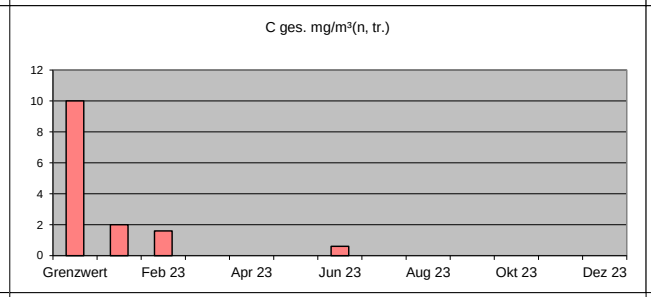

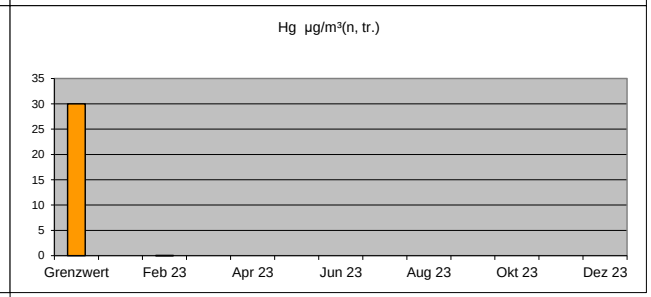

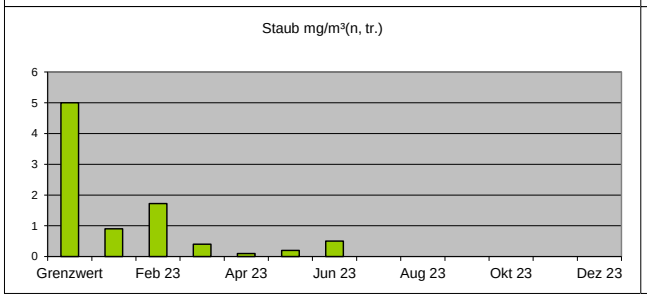

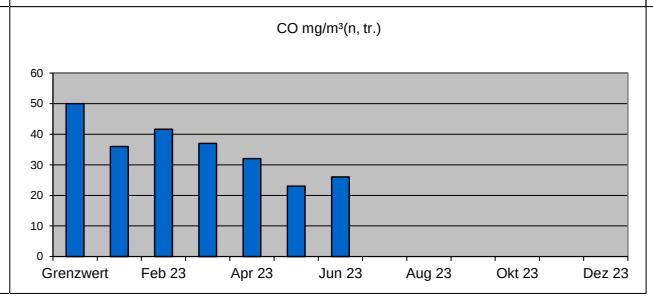

EBE Holzheizkraftwerk GmbH
Neuerostrasse 8
49824 Emlichheim

Emissionswerte als Monatsmittelwerte für
Juni 2023
04.06.2023
Kraftwerksleiter Jörg Dobbrunz